


Installation

**S19-270HD, S19-270HW,
S19-270JD, S19-270JW,
S19-280D, S19-280W,
S19-290D, S19-290W**


**Swing-Down Eyewash and Eye/Face Wash
Units, Wall and Deck Mount (S19-280 and
S19-290 series are barrier free)**

**Douche oculaire et oculaire/ faciale activée
par bras mobile, support de mur ou de
comptoir (Les série modèles S19-280 et S19-
290 sont sans barrière)**

**Lavador de ojos y de ojos/rostro activado
por brazo oscilante, montaje de la pared o
de mostrador (Los serie modelos S19-820 y
S19-821 son fácil acceso)**

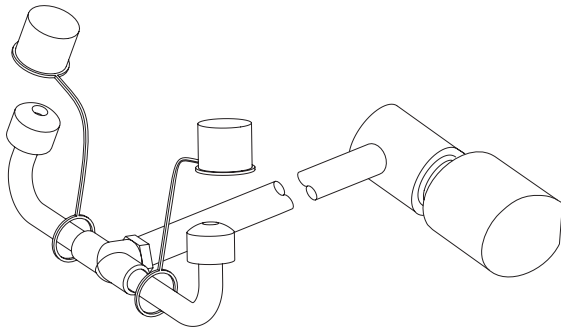

Wall-mounted eyewash shown
(Une douche oculaire qui est montée au mur est montrée)
(Se muestra una lavador de ojos que se monta a la pared)

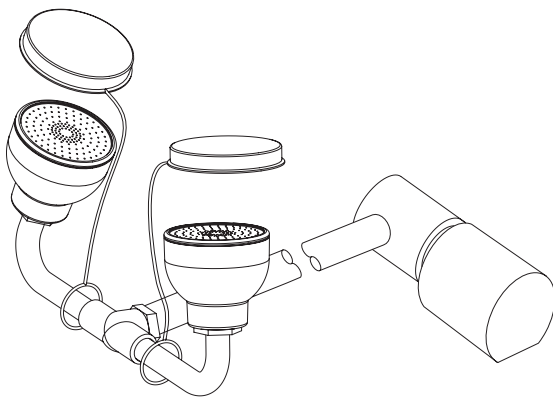

Deck-mounted eye/face wash shown
(Une douche oculaire/ faciale qui est montée au comptoir est montrée)
(Se muestra una lavador de ojos/rostro que se monta a la mostrador)

Table of Contents

Pre-Installation Information	2
Installation	3
Dimensions	3-4
Assembly of Components and Parts List	5-8


Table des matières

Avant l'installation	9
Installation	10
Dimensions	10-11
Assemblage des composantes et liste des pièces	12-15

Contenido

Información previa a la instalación	16
Instalación	17
Dimensiones	17-18
Armado de los componentes y lista de piezas	19-22


IMPORTANT



Read this installation manual completely to ensure proper installation, then file it with the owner or maintenance department. Compliance and conformity to drain requirements and other local codes and ordinances is the responsibility of the installer.




Separate parts from packaging and make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any parts are missing, do not begin installation until you obtain the missing parts.



Flush the water supply lines before beginning installation and after installation is complete. Test the unit for leaks and adequate water flow. Main water supply to the eyewash should be "ON" at all times. Provisions shall be made to prevent unauthorized shutoff.



The ANSI Z358.1 standard requires an uninterrupted supply of flushing fluid. Bradley plumbed emergency fixtures require a minimum of 30 PSI (0.21 MPa) flowing pressure. Flushing fluid should be tepid per ANSI Z358.1.



The inspection and testing results of this equipment should be recorded weekly to verify proper operation. This equipment should be inspected annually to ensure compliance with ANSI Z358.1.



Workers who may come in contact with potentially hazardous materials should be trained regarding the placement and proper operation of emergency equipment per ANSI Z358.1.

For questions regarding the operation or installation of this product, visit www.bradleycorp.com or call 1-800-BRADLEY.



Product warranties may also be found under "Product Information" on our web site at www.bradleycorp.com.



Local codes may require the installation of a backflow prevention valve to complete proper installation. Compliance with local codes is the responsibility of the installer. Valve must be tested annually to verify that it is functioning properly. Backflow prevention valves are not included with the fixture and may be supplied by the contractor or purchased from Bradley Corporation.

Installation

NOTICE! Avoid cleaners containing organic solvents, alcohols, and hydrocarbons. Rinse with water after cleaning.

Supplies Required:

- Piping to 1/2" NPT water supply inlet on unit
- Pipe sealant
- Sign-mounting hardware

Step 1: Attach eyewash


Apply pipe sealant (supplied by installer) to all male-threaded pipe joints. The top of the eyewash heads should be positioned a minimum of 33" and a maximum of 45" from the floor and 6" from the nearest obstruction.

1. Select the desired location for the eyewash on the sink deck (or wall, depending on unit purchased) and drill a 7/8" diameter hole and a 1/4" diameter hole.
2. Secure the assembled unit to the deck (or wall) with the nut and washer provided as shown on page 4.


Step 2: Connect water supply

1. Connect the water supply using flexible hose (supplied by installer) with 1/2" NPT threaded end.
2. Mount the safety sign to wall or pipe using sign-mounting hardware supplied by installer.
3. Open the water supply lines. Test for leaks and adequate water flow.


S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W (deck-mounted unit shown)

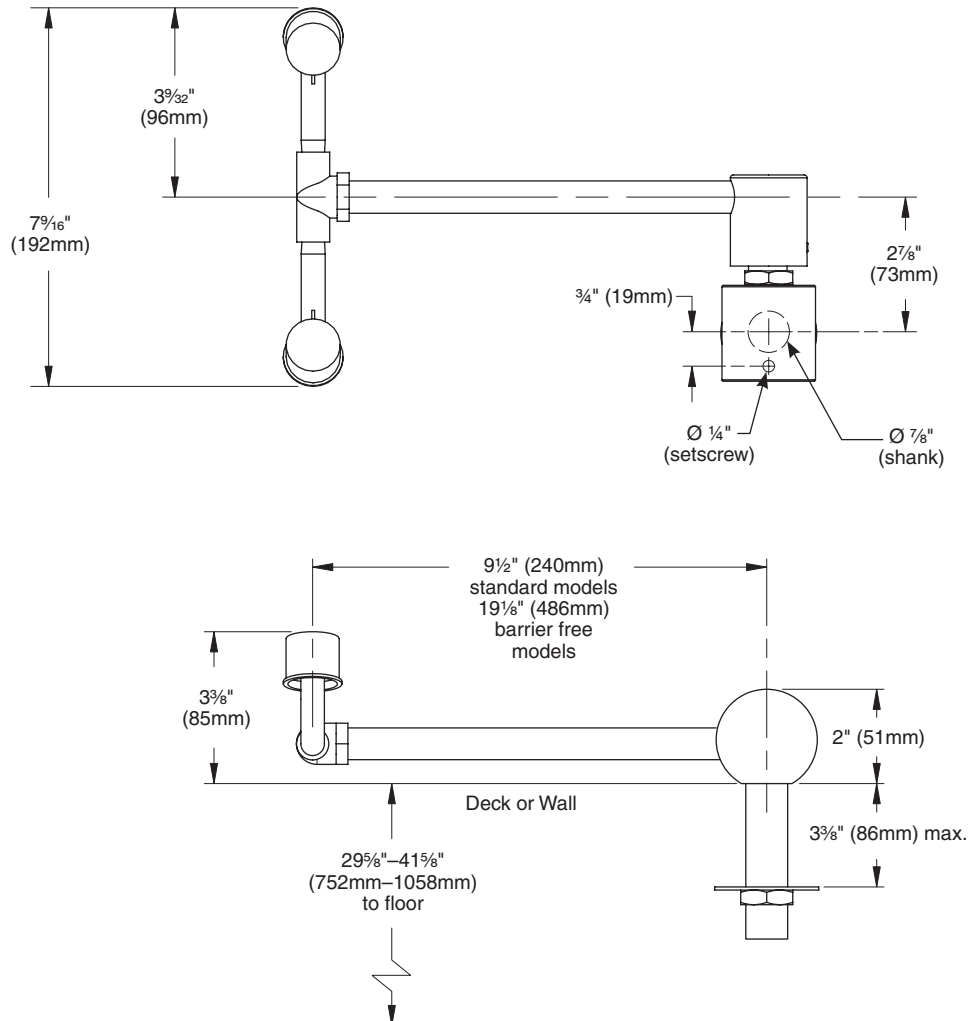

S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W
 (deck-mounted unit shown)

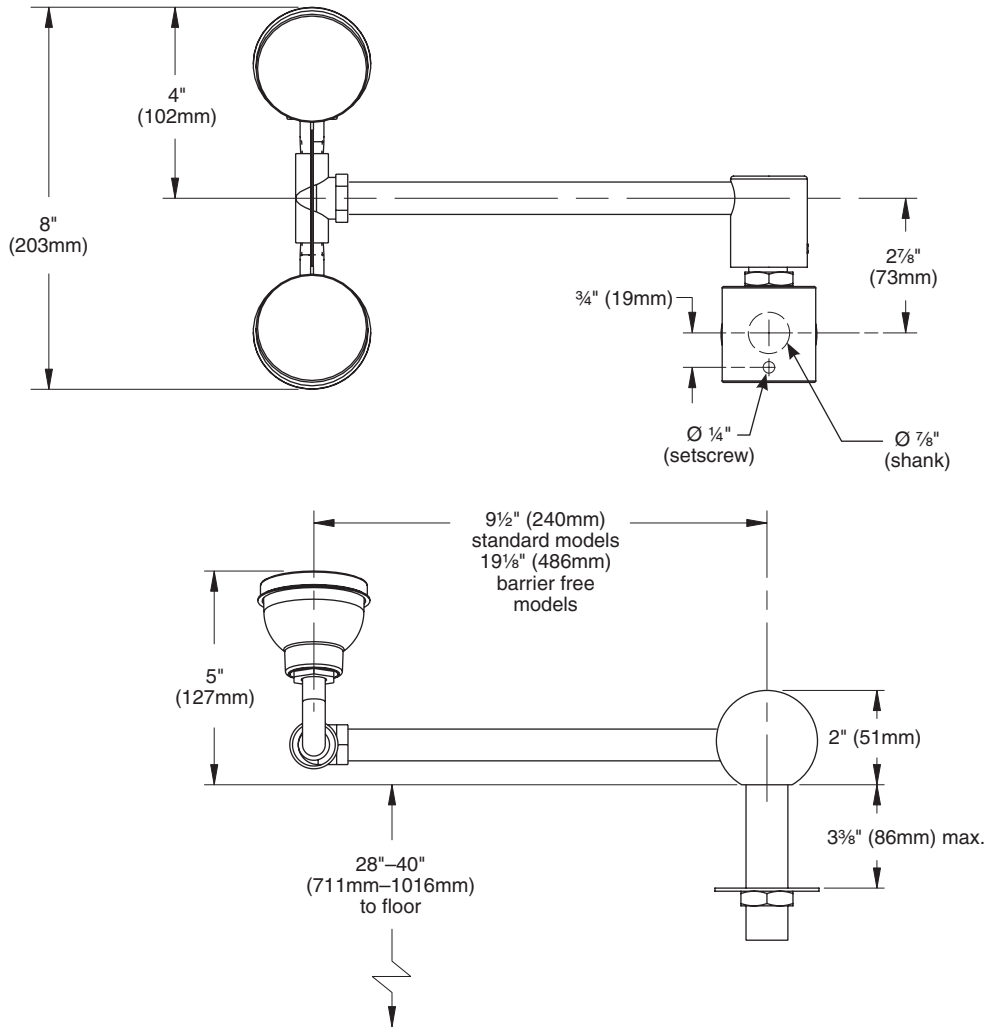

Assembly of Components — S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W

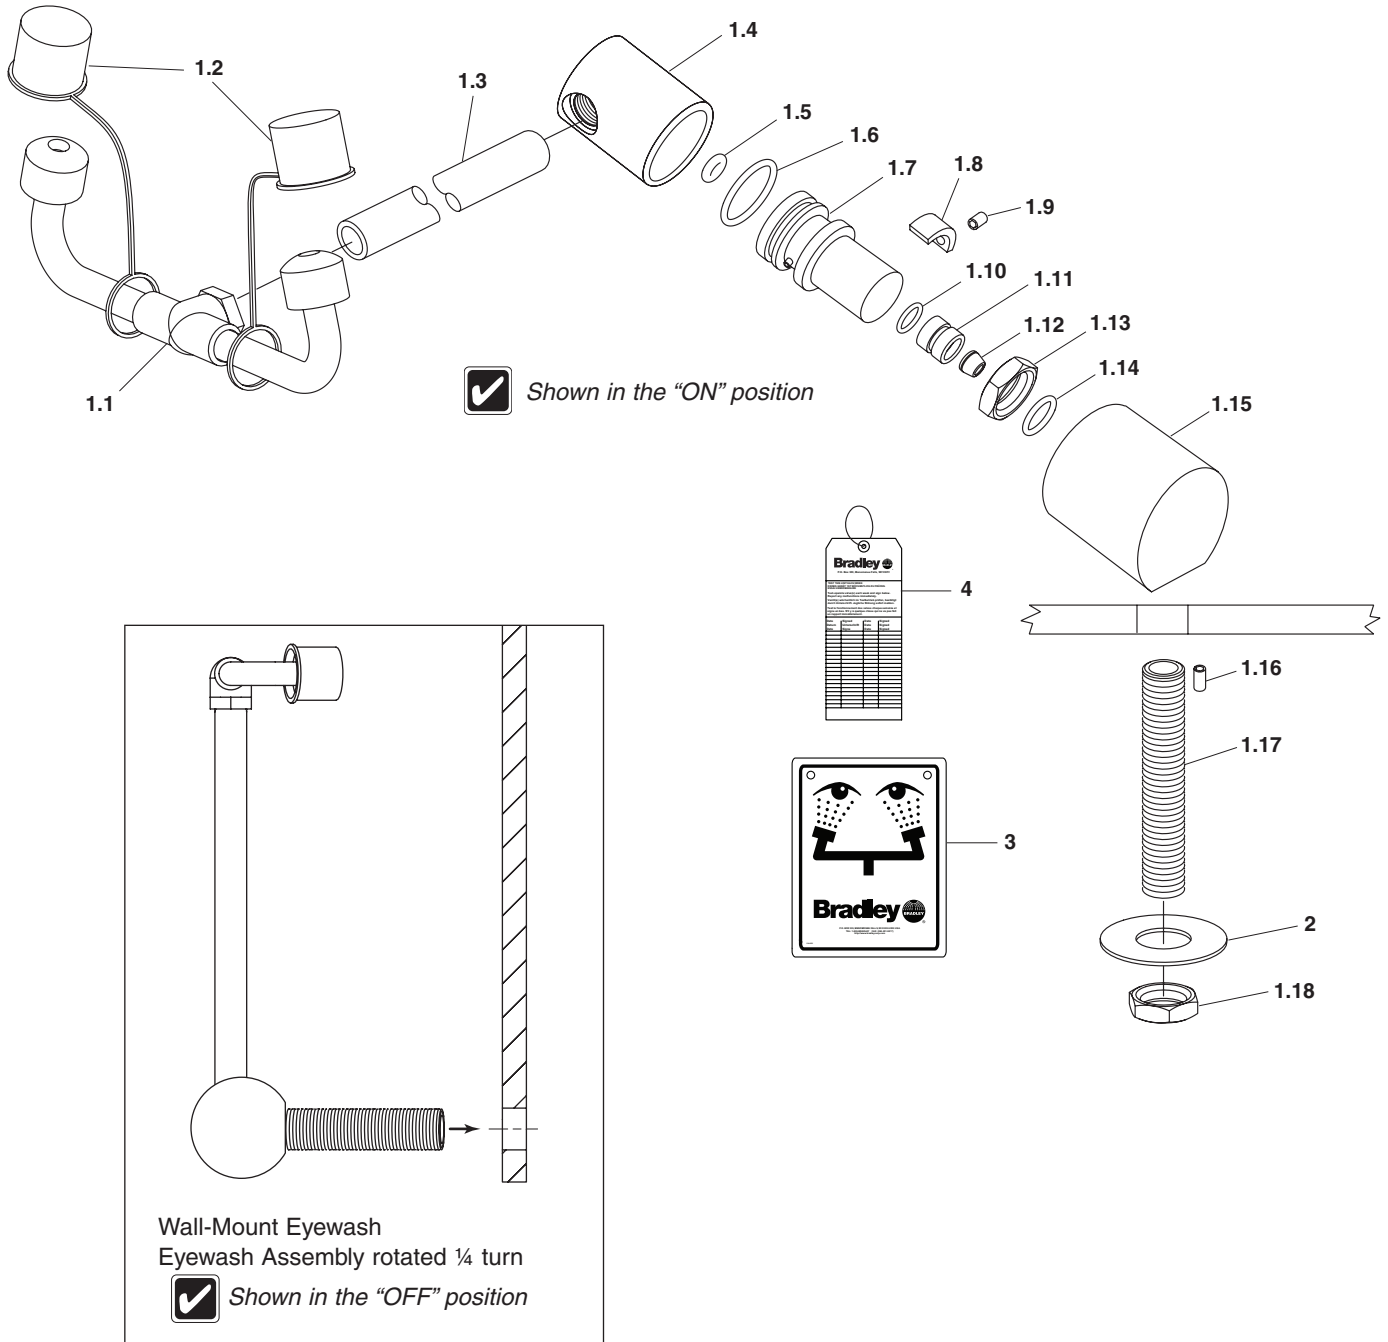

Parts List — S19-270HD, S19-270HW

Item	Part No.	Qty.	Description
1	S39-679A	1	Swing-Down Sub-Assembly
1.1	S05-092	1	Eyewash Assembly
1.2	107-371	2	Tethered Dust Cover
1.3	113-1075	1	Pipe, 9½" (Plated)
1.4	118-288	1	Valve Body (Plated)
1.5	125-135	1	O-Ring
1.6	125-120	1	O-Ring
1.7	S39-598	1	Actuator Sub-Assembly, Valve
1.8	192-016	1	Insert, Direction (Plated)
1.9	160-413	1	Screw, Set
1.10	125-001CS	1	O-Ring


Item	Part No.	Qty.	Description
1.11	132-047	1	Insert, Flow Control
1.12	125-032	1	Flow Control
1.13	110-115A	1	Nut, Hex (Plated)
1.14	125-001DA	1	O-Ring
1.15	131-082	1	Base
1.16	160-428	1	Screw, Set
1.17	113-1058	1	Shank
1.18	110-115	1	Nut, Hex
2	142-045A	1	Spacer
3	114-051	1	Safety Sign
4	204-421	1	Emergency Inspection Tag

Parts List — S19-280D, S19-280W (barrier free models)

Item	Part No.	Qty.	Description
1	S39-679	1	Swing-Down Sub-Assembly
1.1	S05-092	1	Eyewash Assembly
1.2	107-371	2	Tethered Dust Cover
1.3	113-1125	1	Pipe, 19" (Plated)
1.4	118-288	1	Valve Body (Plated)
1.5	125-135	1	O-Ring
1.6	125-120	1	O-Ring
1.7	S39-598	1	Actuator Sub-Assembly, Valve
1.8	192-016	1	Insert, Direction (Plated)
1.9	160-413	1	Screw, Set
1.10	125-001CS	1	O-Ring

Item	Part No.	Qty.	Description
1.11	132-047	1	Insert, Flow Control
1.12	125-032	1	Flow Control
1.13	110-115A	1	Nut, Hex (Plated)
1.14	125-001DA	1	O-Ring
1.15	131-082	1	Base
1.16	160-428	1	Screw, Set
1.17	113-1058	1	Shank
1.18	110-115	1	Nut, Hex
2	142-045A	1	Spacer
3	114-051	1	Safety Sign
4	204-421	1	Emergency Inspection Tag

Assembly of Components — S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W

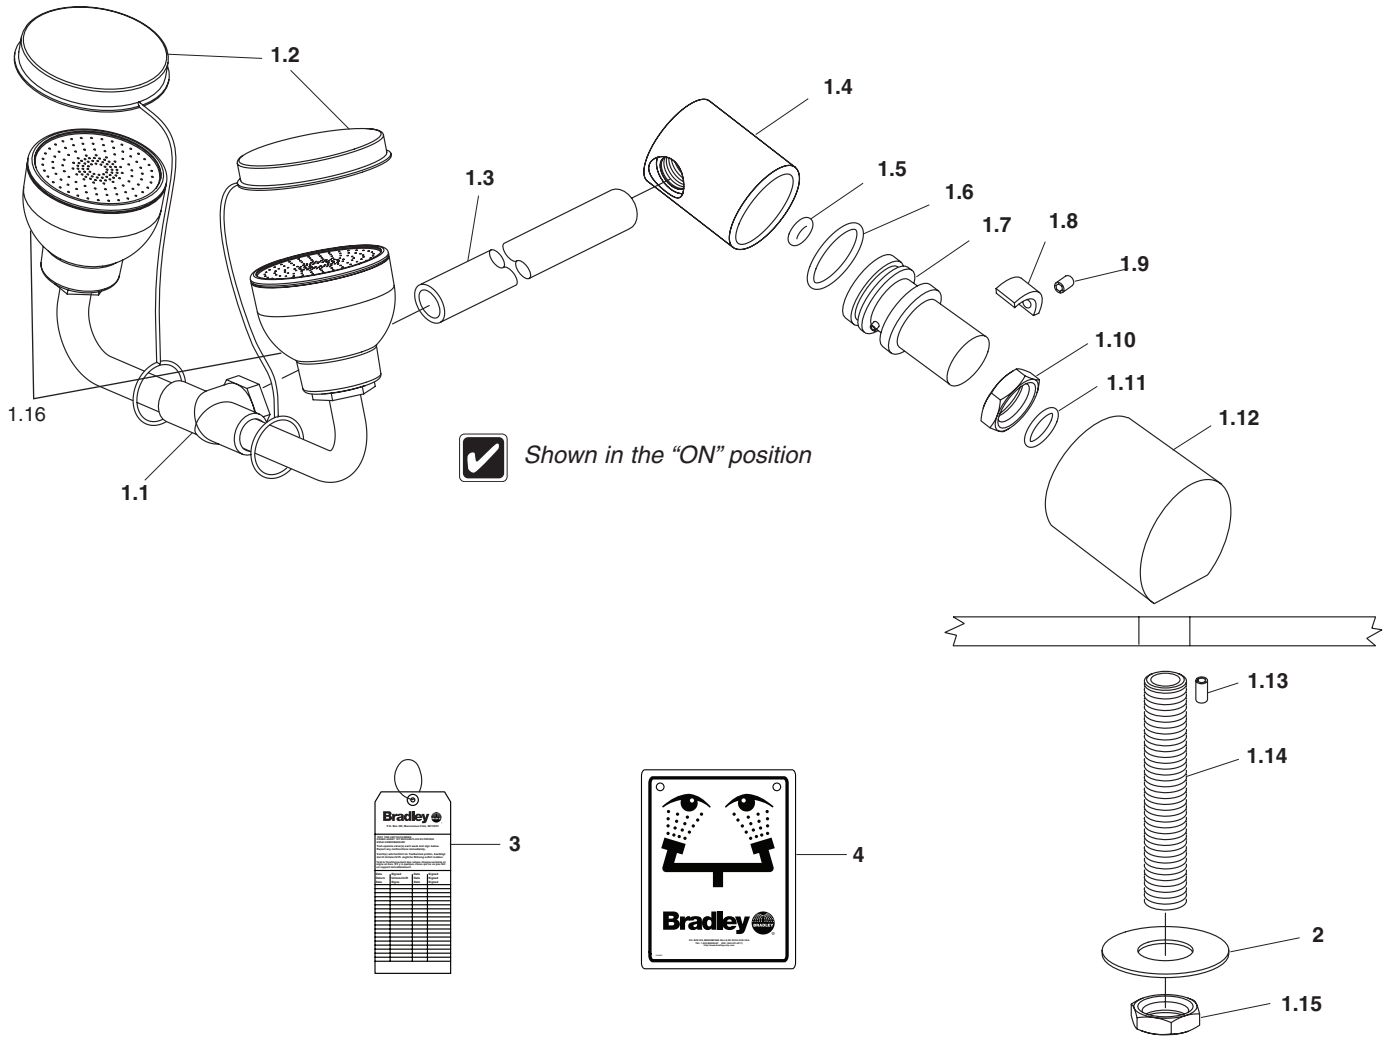

Parts List — S19-270JD, S19-270JW

Item	Part No.	Qty.	Description
1	S39-680A	1	Swing-Down Sub-Assembly
1.1	S05-162	1	Eye/Face Wash Yoke Sub-Assembly
1.2	S53-063	2	Tethered Dust Cover
1.3	113-1075	1	Pipe, 9½" (Plated)
1.4	118-288	1	Valve Body (Plated)
1.5	125-135	1	O-Ring
1.6	125-120	1	O-Ring
1.7	S39-598	1	Actuator Sub-Assembly, Valve
1.8	192-016	1	Insert, Direction (Plated)
1.9	160-413	1	Screw, Set


Item	Part No.	Qty.	Description
1.10	110-115A	1	Nut, Hex (Plated)
1.11	125-001DA	1	O-Ring
1.12	131-082	1	Base
1.13	160-428	1	Screw, Set
1.14	113-1058	1	Shank
1.15	110-115	1	Nut, Hex
1.16	S05-158	1	Eye/Face Wash Assembly
2	142-045A	1	Spacer
3	114-051	1	Safety Sign
4	204-421	1	Emergency Inspection Tag

Parts List — S19-290D, S19-290W (barrier free models)

Item	Part No.	Qty.	Description
1	S39-680	1	Swing-Down Sub-Assembly
1.1	S05-162	1	Eye/Face Wash Yoke Sub-Assembly
1.2	S53-063	2	Tethered Dust Cover
1.3	113-1125	1	Pipe, 19" (Plated)
1.4	118-288	1	Valve Body (Plated)
1.5	125-135	1	O-Ring
1.6	125-120	1	O-Ring
1.7	S39-598	1	Actuator Sub-Assembly, Valve
1.8	192-016	1	Insert, Direction (Plated)
1.9	160-413	1	Screw, Set

Item	Part No.	Qty.	Description
1.10	110-115A	1	Nut, Hex (Plated)
1.11	125-001DA	1	O-Ring
1.12	131-082	1	Base
1.13	160-428	1	Screw, Set
1.14	113-1058	1	Shank
1.15	110-115	1	Nut, Hex
1.16	S05-158	1	Eye/Face Wash Assembly
2	142-045A	1	Spacer
3	114-051	1	Safety Sign
4	204-421	1	Emergency Inspection Tag


IMPORTANT




Lire ce manuel d'installation dans son intégralité pour garantir une installation appropriée. Une fois celle-ci terminée, classer ce manuel auprès du service à la clientèle ou d'entretien. L'installateur est responsable de la conformité de l'installation aux codes pour des drain et codes et règlements en vigueur.




Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage et qu'il n'en manque aucune avant de jeter l'emballage. Ne commencez pas l'assemblage avant de recevoir les pièces manquantes.



Rincez la conduite d'alimentation avant et après l'installation. Assurez-vous que le débit d'eau est adéquat et qu'il n'y a pas de fuites. L'alimentation principale en eau doit être toujours OUVVERTE. On devra prévoir des dispositions pour empêcher tout arrêt non autorisé.



La norme ANSI Z358.1 prévoit une alimentation ininterrompue du liquide de rinçage. Les appareils d'urgence Bradley raccordés au réseau nécessitent une pression d'écoulement d'au moins 30 PSI (0,21 MPa). Selon ANSI Z358.1, le liquide de rinçage doit être tiède.



Inspectez et testez cet équipement une fois par semaine pour en assurer le bon fonctionnement. Notez les dates d'inspection. Ce matériel doit être inspecté une fois par an pour assurer sa conformité à la norme ANSI Z358.1.



Les ouvriers susceptibles d'entrer en contact avec des matières potentiellement dangereuses doivent recevoir une formation sur la mise en place et le bon fonctionnement du matériel d'urgence conformément à la norme ANSI Z358.1.



Pour toute question concernant le fonctionnement ou l'installation de ce produit, consulter le site www.bradleycorp.com ou appeler le 1-800-BRADLEY.

Les garanties de produits figurent sous la rubrique « Informations techniques » sur notre site Internet à www.bradleycorp.com.



Les codes locaux peuvent exiger l'installation d'une soupape de prévention d'écoulement de retour pour réaliser une installation appropriée. L'installateur est responsable de la conformité aux codes locaux. La soupape doit être testée une fois par an pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Les soupapes de prévention d'écoulement de retour ne sont pas fournies avec l'appareil et peuvent être fournies par l'entrepreneur ou achetées auprès de Bradley Corporation.

Installation

AVIS ! Éviter les nettoyants qui contiennent des solvants organiques, de l'alcool et de l'hydrocarbure. Rincer avec de l'eau après le nettoyage.

quipements nécessaires :

- Tuyauterie pour raccordement à l'orifice d'arrivée d'eau NPT de 1/2" de l'appareil
- Scellant pour tuyaux
- Quincaillerie pour l'installation de l'enseigne



Appliquez de la pâte ou du ruban d'étanchéité (non fourni) sur tous les filetages mâles. Le dessus des érogateurs de la douche oculaire doit être situé à une taille minimum de 83cm (33 po) et à une hauteur maximum de 115 cm (45 po) du plancher et de 15 cm (6 po) de l'obstruction la plus proche.

Étape 1 : Raccordement de la douche oculaire


1. Déterminez l'emplacement de la douche oculaire au-dessus du lavabo et percez un trou de 7/8" dans le comptoir.
2. Fixer l'unité au comptoir (ou mur) avec le écrou et le rondelle fournis (voir page 11).

Étape 2 : Raccordement de l'alimentation d'eau


1. Un boyau fileté flexible 12,8 mm (1/2") NPT (fourni par l'installateur) peut également être utilisé.
2. Installer l'enseigne de sécurité sur le mur ou le tuyau à l'aide de la quincaillerie (fourni par l'installateur).
3. Ouvrir les tuyaux d'approvisionnement en eau. Vérifier s'il y a des fuites et si le débit d'eau est adéquat

S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W


(une douche oculaire qui est montée au comptoir est montrée)

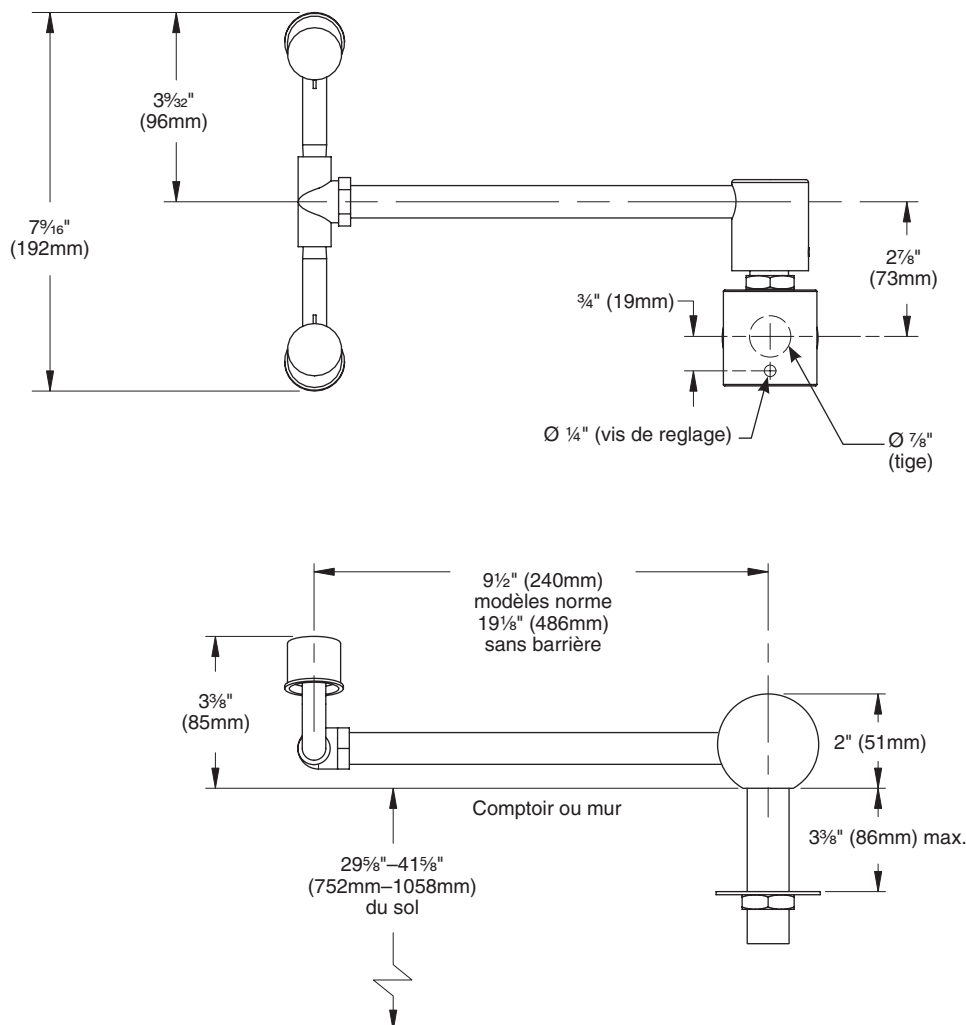

S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W
 (une douche oculaire qui est montée au comptoir est montrée)

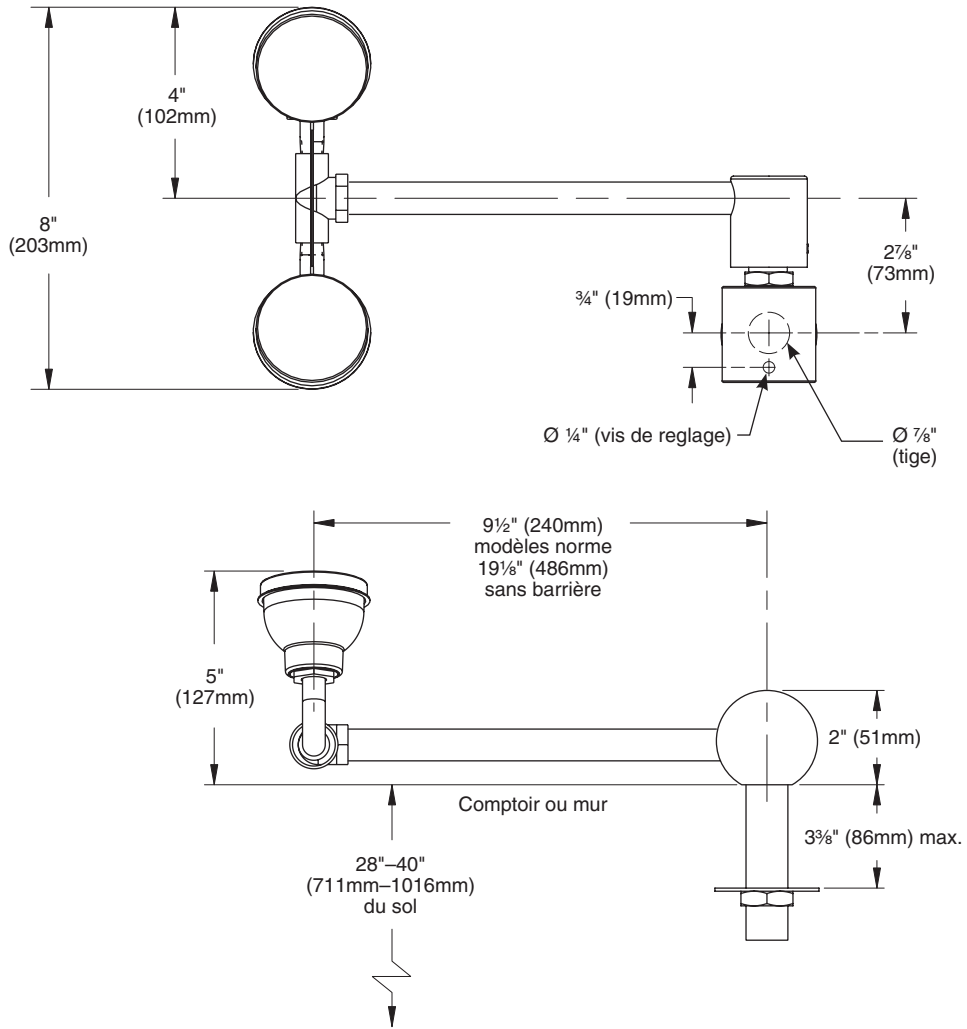

Assemblage des composantes — S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W

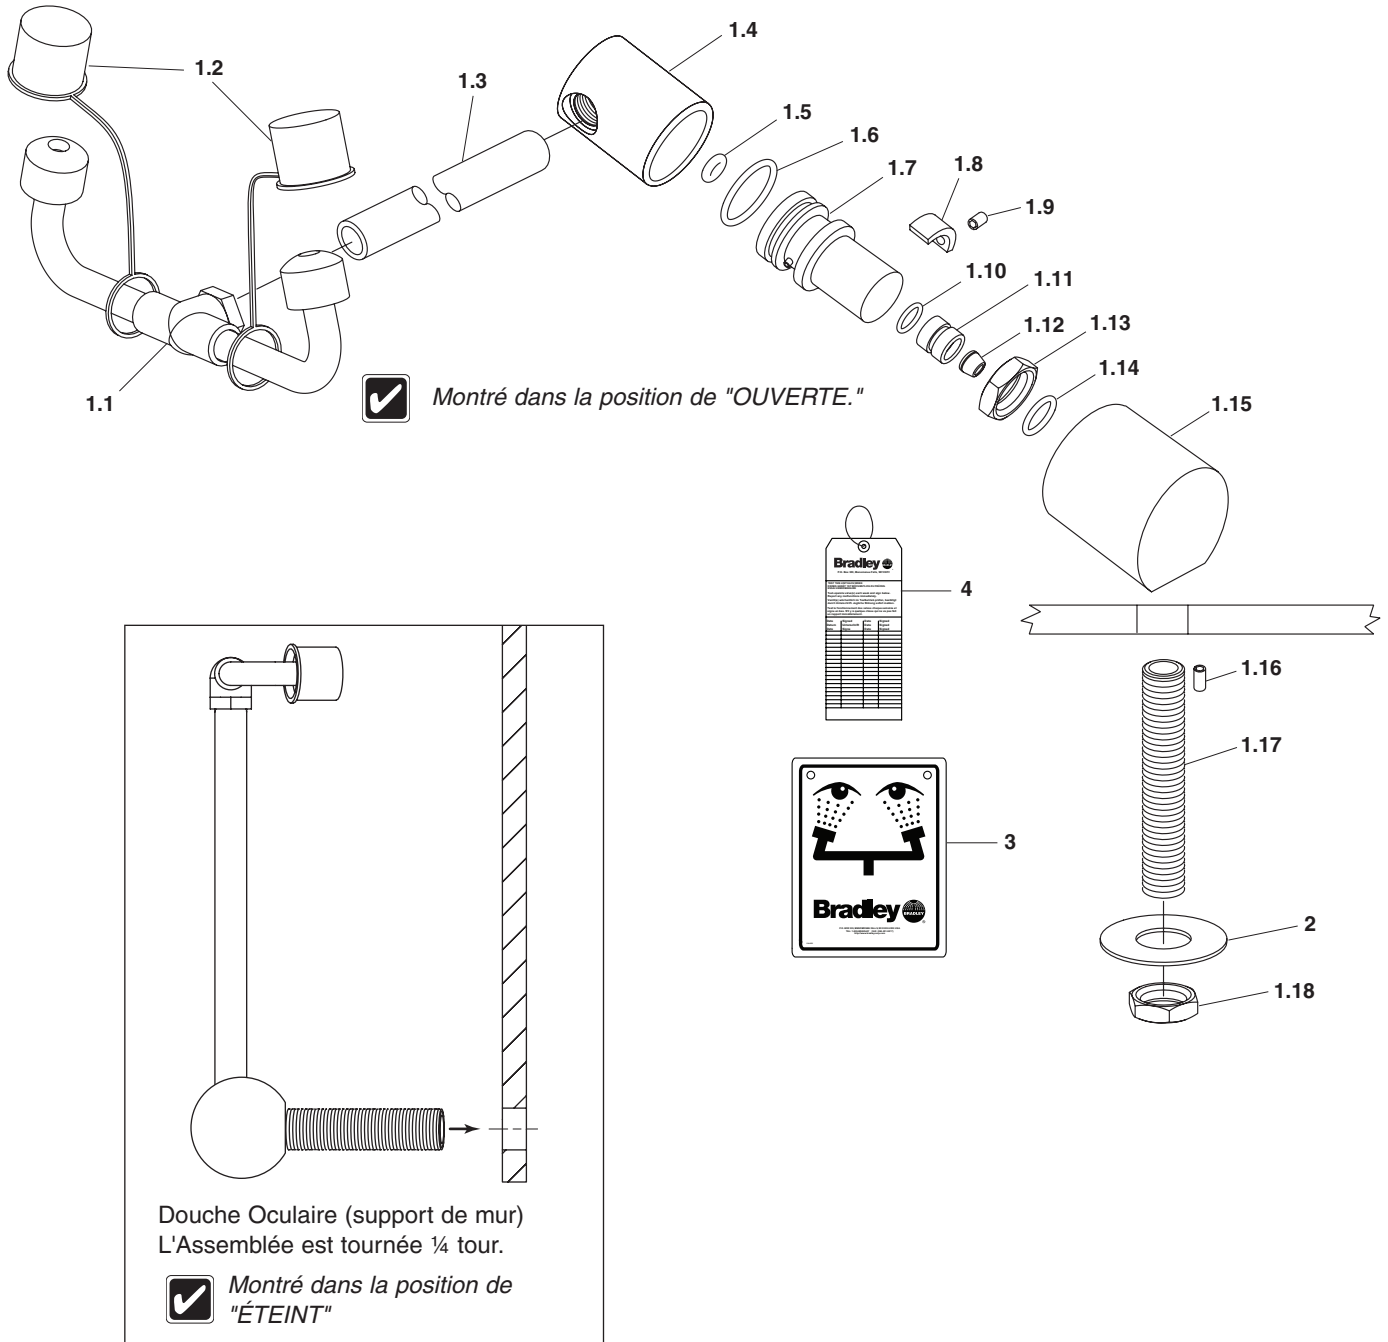

Liste des pièces — S19-270HD, S19-270HW

Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-679A	1	Dispositif du bras mobile
1.1	S05-092	1	Douche oculaire
1.2	107-371	2	Cache-poussière ancré
1.3	113-1075	1	Tuyau, 9½" (240mm) (plaque)
1.4	118-288	1	Robinet (Plaque)
1.5	125-135	1	Bague
1.6	125-120	1	Bague
1.7	S39-598	1	Dispositif de mise en marche
1.8	192-016	1	Insert, directionnel (plaque)
1.9	160-413	1	Vis de réglage
1.10	125-001CS	1	Bague


Pièce	Réf.	Qté	Description
1.11	132-047	1	Insert du contrôle du débit
1.12	125-032	1	Contrôle du débit
1.13	110-115A	1	Écrou hexagonal (plaque)
1.14	125-001DA	1	Bague
1.15	131-082	1	Bride
1.16	160-428	1	Vis de réglage
1.17	113-1058	1	Tige
1.18	110-115	1	Écrou hexagonal
2	142-045A	1	Entretoise
3	114-051	1	Enseigne de sécurité
4	204-421	1	Étiquette d'inspection

Liste des pièces — S19-280D, S19-280W (modèles sans barrière)

Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-679	1	Dispositif du bras mobile
1.1	S05-092	1	Douche oculaire
1.2	107-371	2	Cache-poussière ancré
1.3	113-1125	1	Tuyau, 19" (483mm) (plaque)
1.4	118-288	1	Robinet (Plaque)
1.5	125-135	1	Bague
1.6	125-120	1	Bague
1.7	S39-598	1	Dispositif de mise en marche
1.8	192-016	1	Insert, directionnel (plaque)
1.9	160-413	1	Vis de réglage
1.10	125-001CS	1	Bague

Pièce	Réf.	Qté	Description
1.11	132-047	1	Insert du contrôle du débit
1.12	125-032	1	Contrôle du débit
1.13	110-115A	1	Écrou hexagonal (plaque)
1.14	125-001DA	1	Bague
1.15	131-082	1	Bride
1.16	160-428	1	Vis de réglage
1.17	113-1058	1	Tige
1.18	110-115	1	Écrou hexagonal
2	142-045A	1	Entretoise
3	114-051	1	Enseigne de sécurité
4	204-421	1	Étiquette d'inspection

Assemblage des composantes — S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W

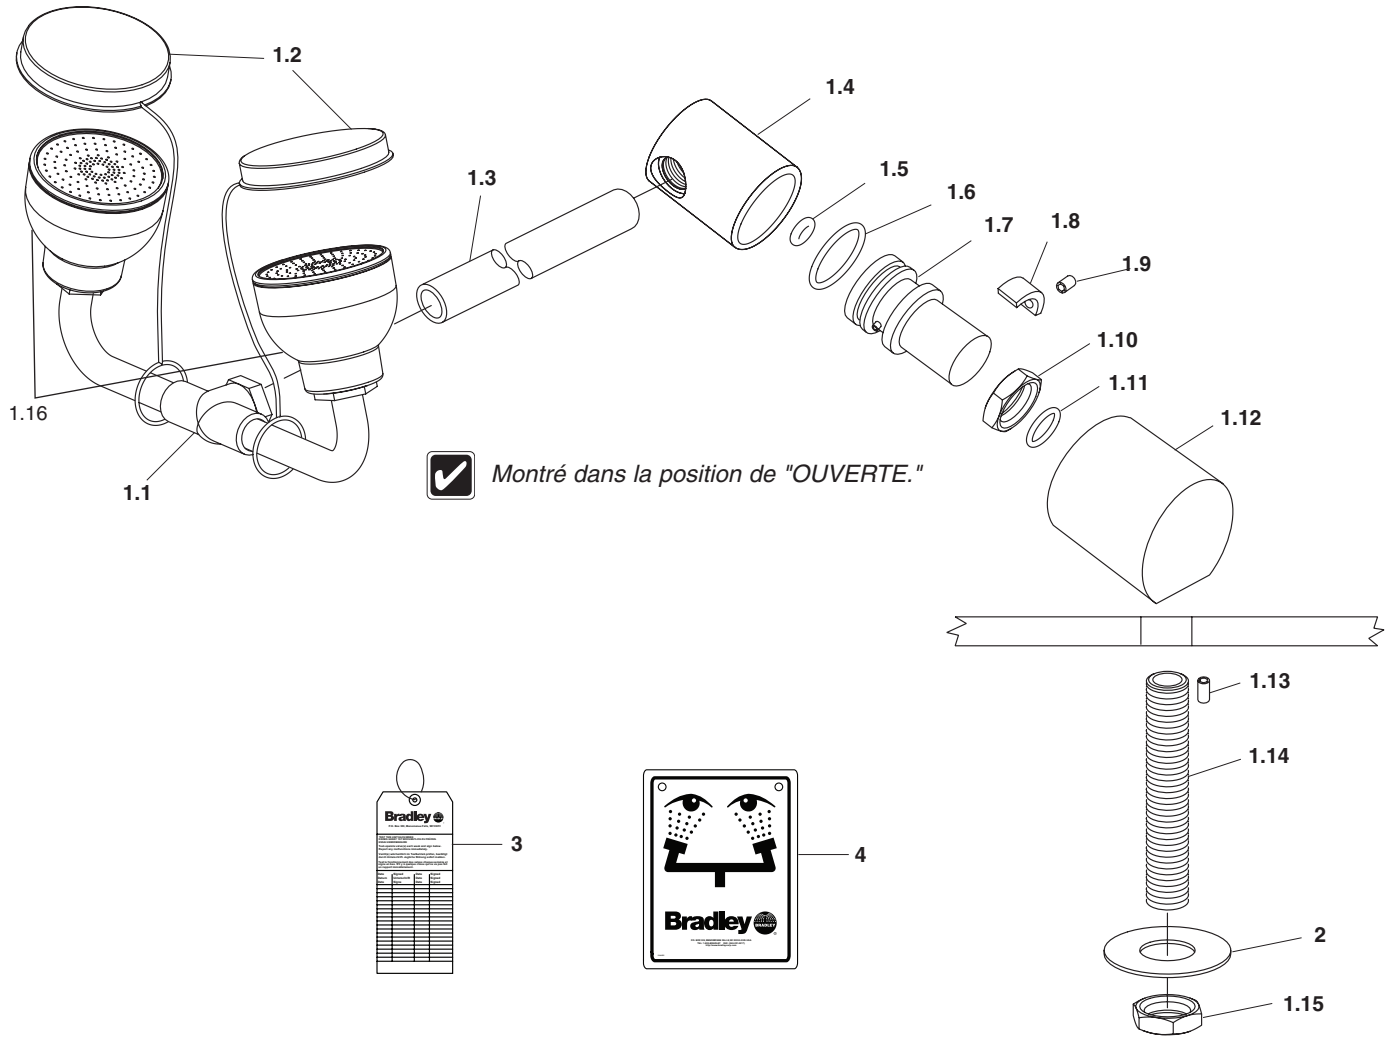

Liste des pièces — S19-270JD, S19-270JW

Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-680A	1	Dispositif du bras mobile
1.1	S05-162	1	Éléments du guidon EFW
1.2	S53-063	2	Cache-poussière ancré
1.3	113-1075	1	Tuyau, 9½" (240mm) (plaque)
1.4	118-288	1	Robinet (Plaque)
1.5	125-135	1	Bague
1.6	125-120	1	Bague
1.7	S39-598	1	Dispositif de mise en marche
1.8	192-016	1	Insert, directionnel (plaque)
1.9	160-413	1	Vis de réglage
1.10	110-115A	1	Écrou hexagonal (plaque)


Pièce	Réf.	Qté	Description
1.11	125-001DA	1	Bague
1.12	131-082	1	Bride
1.13	160-428	1	Vis de réglage
1.14	113-1058	1	Tige
1.15	110-115	1	Écrou hexagonal
1.16	S05-158	1	Douche oculaire/faciale
2	142-045A	1	Entretoise
3	114-051	1	Enseigne de sécurité
4	204-421	1	Étiquette d'inspection

Liste des pièces — S19-290D, S19-290W (modèles sans barrière)

Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-680	1	Dispositif du bras mobile
1.1	S05-162	1	Éléments du guidon EFW
1.2	S53-063	2	Cache-poussière ancré
1.3	113-1125	1	Tuyau, 19" (483mm) (Plaque)
1.4	118-288	1	Robinet (plaque)
1.5	125-135	1	Bague
1.6	125-120	1	Bague
1.7	S39-598	1	Dispositif de mise en marche
1.8	192-016	1	Insert, directionnel (plaque)
1.9	160-413	1	Vis de réglage
1.10	110-115A	1	Écrou hexagonal (plaque)

Pièce	Réf.	Qté	Description
1.11	125-001DA	1	Bague
1.12	131-082	1	Bride
1.13	160-428	1	Vis de réglage
1.14	113-1058	1	Tige
1.15	110-115	1	Écrou hexagonal
1.16	S05-158	1	Douche oculaire/faciale
2	142-045A	1	Entretoise
3	114-051	1	Enseigne de sécurité
4	204-421	1	Étiquette d'inspection


IMPORTANTE




Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Una vez que termine la instalación, entregue este manual al propietario o al Departamento de Mantenimiento. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los códigos para desagüe y otros códigos y ordenanzas locales.



Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas estén incluidas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza, no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.



Aclarar el conducto del suministro de agua antes y después de la instalación. Verificar que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado. El suministro principal de agua a la unidad debe estar siempre en posición "ON" (abierto). Se deben tomar medidas a fin de evitar el corte no autorizado del suministro.



La norma ANSI Z358.1 exige un suministro ininterrumpido de líquido de limpieza. Los equipos de emergencia con tuberías de Bradley requieren una presión de flujo mínima de 0,21 MPa (30 PSI). El líquido de limpieza debe estar tibio en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de que cumpla con la norma ANSI Z358.1.



Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos deben recibir capacitación sobre la ubicación y operación adecuada de los equipos de emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Para consultas sobre la operación o instalación de este producto, visite www.bradleycorp.com o llame al 1-800-BRADLEY.

Las garantías del producto se pueden encontrar en "Información del producto" o en nuestro sitio Web, www.bradleycorp.com.



Los códigos locales pueden exigir la instalación de una válvula de prevención de contraflujo para completar la instalación correcta. La conformidad con los códigos locales es de responsabilidad del instalador. La válvula se debe probar anualmente para verificar que funcione de manera correcta. Las válvulas de prevención de contraflujo no se incluyen con el accesorio y las puede proporcionar el contratista o las puede comprar en Bradley Corporation.

Instalación

¡AVISO! Evite los limpiadores que contengan solventes orgánicos, alcoholes e hidrocarburos. Enjuague con agua después de limpiar.

Materiales necesarios:

- Tubería para la entrada de 1/2" NPT de suministro de agua a la unidad
- Sellador de tubos
- Tornillería para montar el aviso de seguridad



Aplicar sellador de tubería o cinta (suministrados por el instalador) a las juntas de tubería de rosca macho. La parte superior de los rociadores del lavador de ojos debe colocarse a una altura máxima de 33 pulgadas (83 cm) y a una altura mínimo de 45 pulg. (115 cm) del piso y 6 pulg. (15 cm) de la obstrucción más cercana.


Paso 1: Colocar el mecanismo para el lavado de los ojos

1. Seleccionar el emplazamiento deseado para el mecanismo de lavado de los ojos en el soporte del lavabo y perforar un orificio de 7/8" de diámetro.
2. Fije la unidad ensamblada a la plataforma (o pared) con la tuerca y rondana suministradas como se muestra en la pagina 18.


Paso 2: Conectar el suministro de agua

1. Se puede usar también una manguera flexible (provista por el instalador) con terminación de rosca de 1/2" (12,8 mm) NPT.
2. Instale el aviso de seguridad en la pared o en el tubo usando la tornillería (provista por el instalador).
3. Abrir los tubos del suministro de agua. Verificar que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado.



S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W (se muestra un lavador de ojos que se monta a la mostrador)

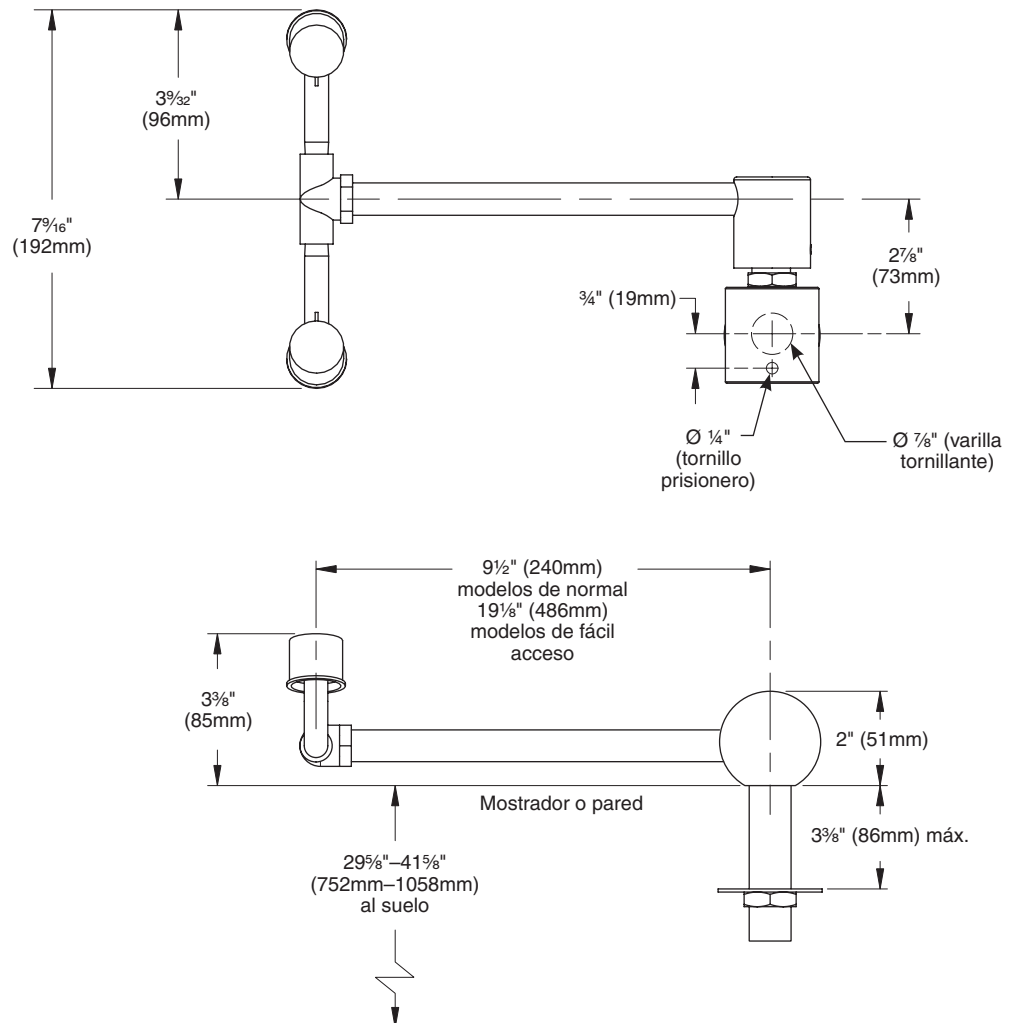

S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W
 (se muestra una lavador de ojos que se monta a la mostrador)

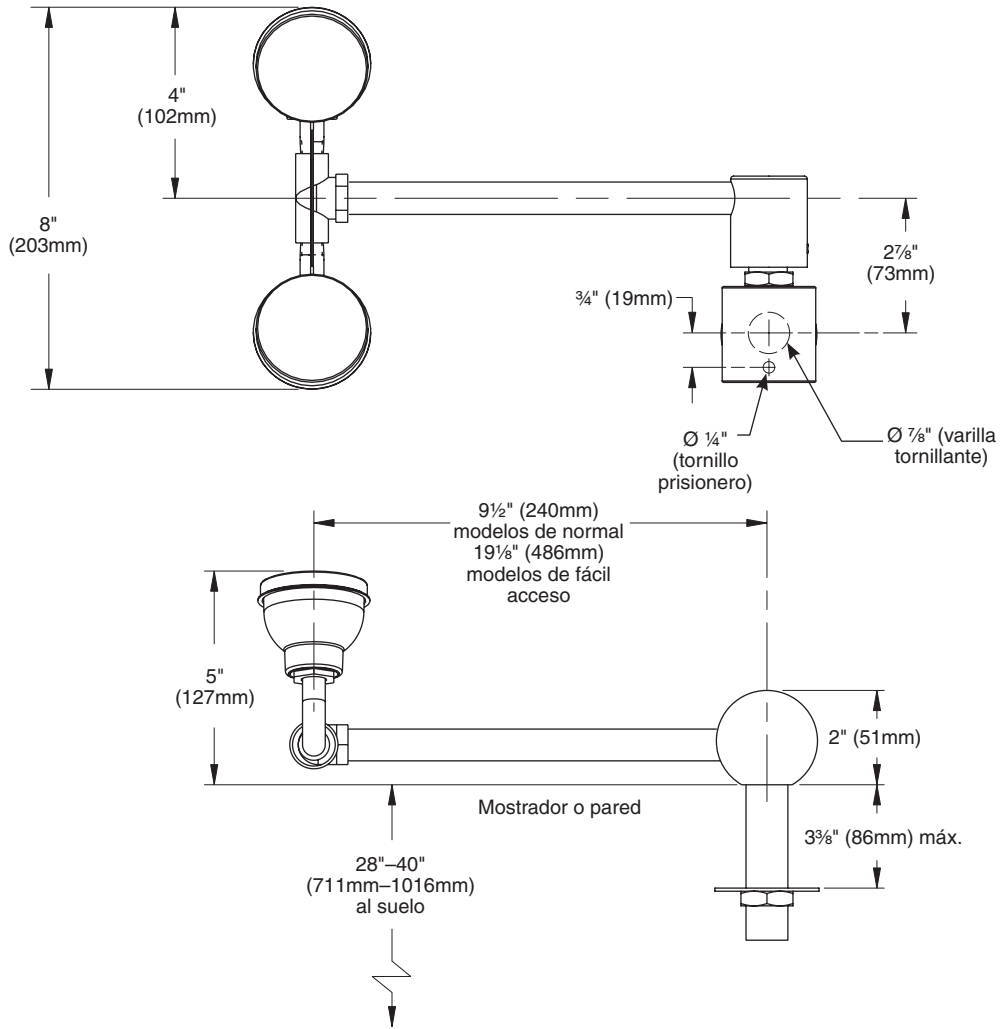


Armado de los componentes — S19-270HD, S19-270HW, S19-280D, S19-280W

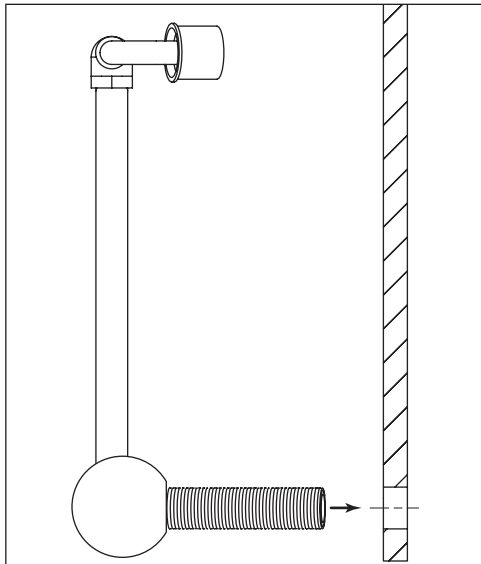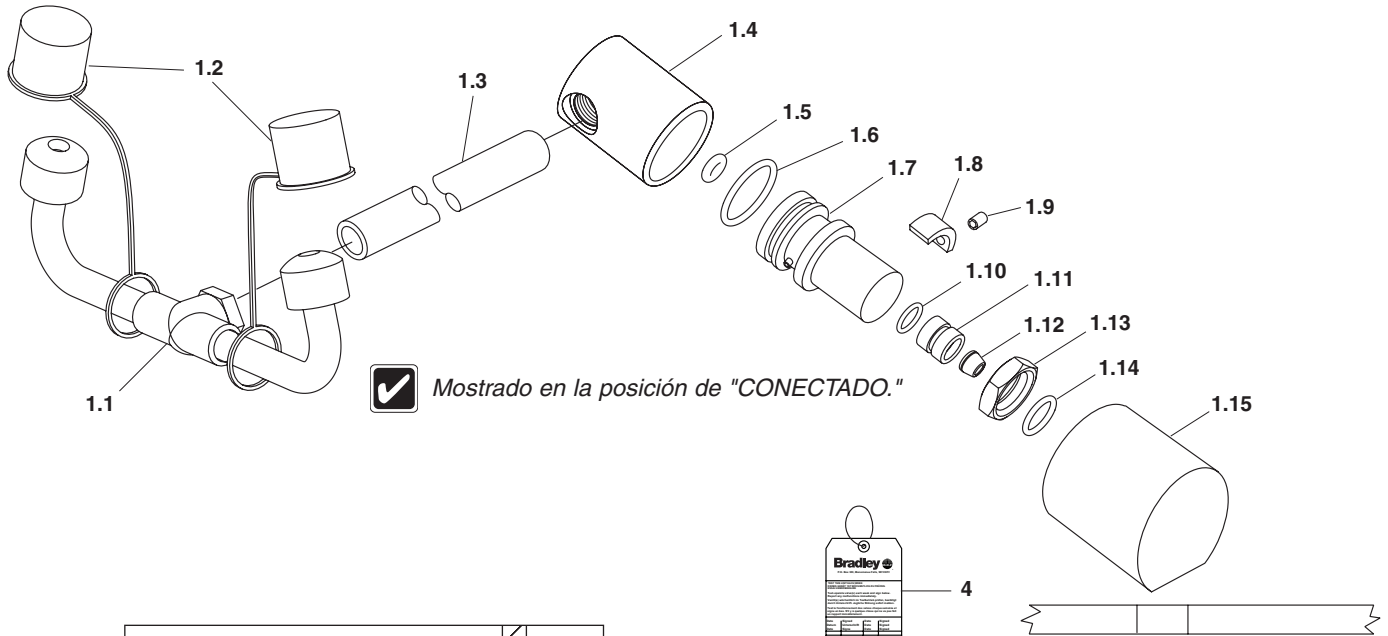

Lavador de ojos (montaje de la pared)
Rotan a la asamblea 1/4 vuelta.

Mostrado en la posición de "APAGADA."

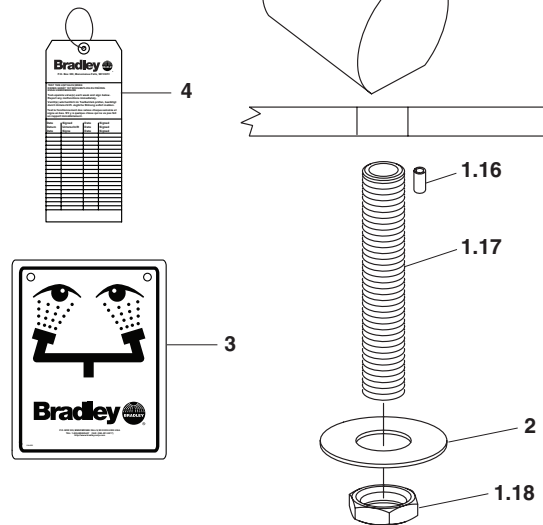


Lista de piezas — S19-270HD, S19-270HW

Art.	Pieza N°	Cant.	Descripción	Art.	Pieza N°	Cant.	Descripción
1	S39-679A	1	Dispositivo del brazo oscilante	1.11	132-047	1	Inserto del control de flujo
1.1	S05-092	1	Lavador de ojos	1.12	125-032	1	Dispositivo de control de flujo
1.2	107-371	2	Cubierta contra el polvo	1.13	110-115A	1	Tuerca hexagonal (niquelado)
1.3	113-1075	1	Tubo, 9½" (240mm) (niquelado)	1.14	125-001DA	1	Arosello
1.4	118-288	1	Cuerpo de válvula (niquelado)	1.15	131-082	1	Base
1.5	125-135	1	Arosello	1.16	160-428	1	Tornillo prisionero
1.6	125-120	1	Arosello	1.17	113-1058	1	Varilla tornillante
1.7	S39-598	1	Actuador de la válvula	1.18	110-115	1	Tuerca hexagonal
1.8	192-016	1	Inserto, direccionna (niquelado)	2	142-045A	1	Espaciador
1.9	160-413	1	Tornillo prisionero	3	114-051	1	Aviso de seguridad
1.10	125-001CS	1	Arosello	4	204-421	1	Etiqueta de inspeccion

Lista de piezas — S19-280D, S19-280W (modelos de fácil acceso)

Art.	Pieza N°	Cant.	Descripción	Art.	Pieza N°	Cant.	Descripción
1	S39-679	1	Dispositivo del brazo oscilante	1.11	132-047	1	Inserto del control de flujo
1.1	S05-092	1	Lavador de ojos	1.12	125-032	1	Dispositivo de control de flujo
1.2	107-371	2	Cubierta contra el polvo	1.13	110-115A	1	Tuerca hexagonal (niquelado)
1.3	113-1125	1	Tubo, 19" (483mm) (niquelado)	1.14	125-001DA	1	Arosello
1.4	118-288	1	Cuerpo de válvula (niquelado)	1.15	131-082	1	Base
1.5	125-135	1	Arosello	1.16	160-428	1	Tornillo prisionero
1.6	125-120	1	Arosello	1.17	113-1058	1	Varilla tornillante
1.7	S39-598	1	Actuador de la válvula	1.18	110-115	1	Tuerca hexagonal
1.8	192-016	1	Inserto, direccionna (niquelado)	2	142-045A	1	Espaciador
1.9	160-413	1	Tornillo prisionero	3	114-051	1	Aviso de seguridad
1.10	125-001CS	1	Arosello	4	204-421	1	Etiqueta de inspeccion

Armado de los componentes — S19-270JD, S19-270JW, S19-290D, S19-290W

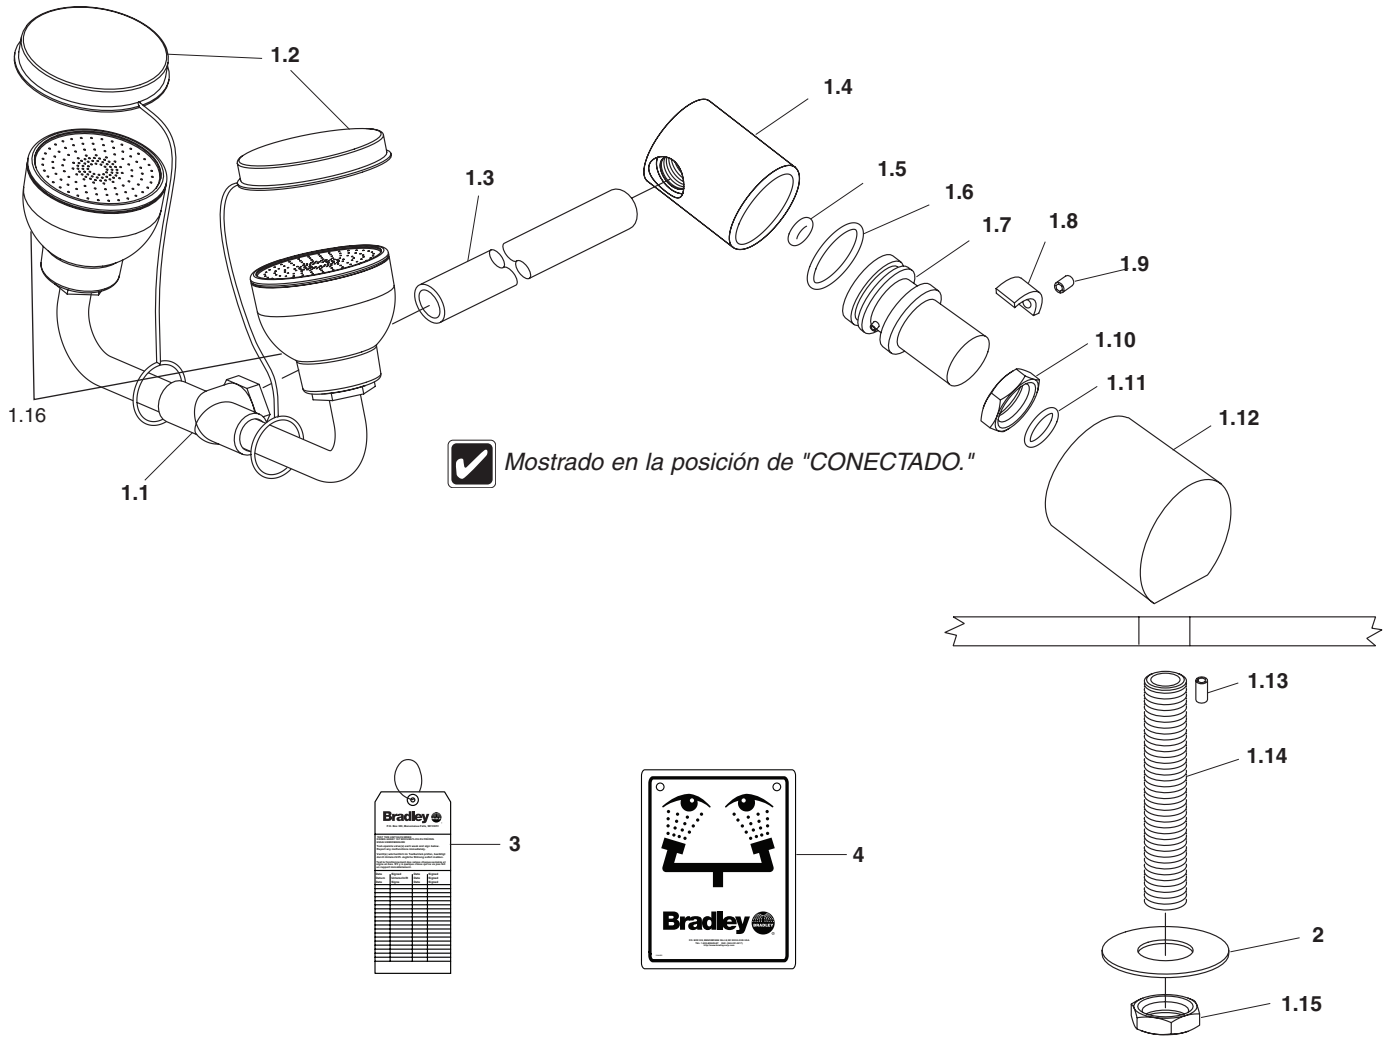

Lista de piezas — S19-270JD, S19-270JW

Pièce	Réf.	Qté	Description	Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-680A	1	Dispositivo del brazo oscilante	1.10	110-115A	1	Tuerca hexagonal (niquelado)
1.1	S05-162	1	Conjunto de horquilla EFW	1.11	125-001DA	1	Arosello
1.2	S53-063	2	Cubierta contra el polvo	1.12	131-082	1	Base
1.3	113-1075	1	Tubo, 9½" (240mm) (niquelado)	1.13	160-428	1	Tornillo prisionero
1.4	118-288	1	Cuerpo de válvula (niquelado)	1.14	113-1058	1	Varilla tornillante
1.5	125-135	1	Arosello	1.15	110-115	1	Tuerca hexagonal
1.6	125-120	1	Arosello	1.16	S05-158	1	Lavador de ojos
1.7	S39-598	1	Actuador de la válvula	2	142-045A	1	Espaciador
1.8	192-016	1	Inserto, direccionna (niquelado)	3	114-051	1	Aviso de seguridad
1.9	160-413	1	Tornillo prisionero	4	204-421	1	Etiqueta de inspeccion

Lista de piezas — S19-290D, S19-290W (modelos de fácil acceso)

Pièce	Réf.	Qté	Description	Pièce	Réf.	Qté	Description
1	S39-680A	1	Dispositivo del brazo oscilante	1.10	110-115A	1	Tuerca hexagonal (niquelado)
1.1	S05-162	1	Conjunto de horquilla EFW	1.11	125-001DA	1	Arosello
1.2	S53-063	2	Cubierta contra el polvo	1.12	131-082	1	Base
1.3	113-1075	1	Tubo, 19" (483mm) (niquelado)	1.13	160-428	1	Tornillo prisionero
1.4	118-288	1	Cuerpo de válvula (niquelado)	1.14	113-1058	1	Varilla tornillante
1.5	125-135	1	Arosello	1.15	110-115	1	Tuerca hexagonal
1.6	125-120	1	Arosello	1.16	S05-158	1	Lavador de ojos
1.7	S39-598	1	Actuador de la válvula	2	142-045A	1	Espaciador
1.8	192-016	1	Inserto, direccionna (niquelado)	3	114-051	1	Aviso de seguridad
1.9	160-413	1	Tornillo prisionero	4	204-421	1	Etiqueta de inspeccion