


# Installation

## S19-220T

**Wall-Mounted Eye/Face Wash w/  
Stainless Steel Bowl**

**Douche oculaire/ faciale murale avec  
cuvette en acier inox**

**Lavador de ojos/rostro para montaje  
en pared con recipiente de acero  
inoxidable**

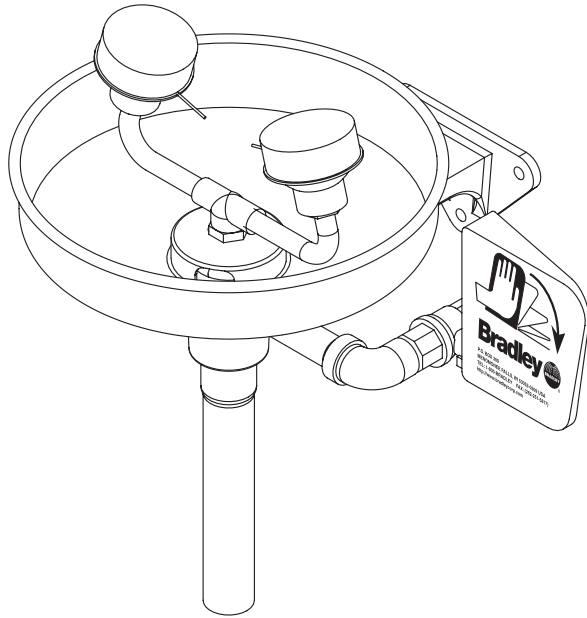

### Table of Contents

Pre-Installation Information . . . . .	2
Installation Instructions . . . . .	3
Components and Parts List . . . . .	4

### Table des matières


Avant l'installation . . . . .	5
Instructions d'installation . . . . .	6
Composantes et Liste des pièces . . . . .	7

### Contenido

Información previa a la instalación . . . . .	8
Instrucciones de instalación . . . . .	9
Componentes y Lista de piezas . . . . .	10




## IMPORTANT!



Read this installation manual completely to ensure proper installation, then file it with the owner or maintenance department. Compliance and conformity to drain requirements and other local codes and ordinances is the responsibility of the installer.




Separate parts from packaging and make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any parts are missing, do not begin installation until you obtain the missing parts.



Flush the water supply lines before beginning installation and after installation is complete. Test the unit for leaks and adequate water flow. Main water supply to the eyewash should be "ON" at all times. Provisions shall be made to prevent unauthorized shutoff.



The ANSI Z358.1 standard requires an uninterrupted supply of flushing fluid. Bradley plumbed emergency fixtures require a minimum of 30 PSI (0.21 MPa) flowing pressure. Flushing fluid should be tepid per ANSI Z358.1.



The inspection and testing results of this equipment should be recorded weekly to verify proper operation. This equipment should be inspected annually to ensure compliance with ANSI Z358.1.



Workers who may come in contact with potentially hazardous materials should be trained regarding the placement and proper operation of emergency equipment per ANSI Z358.1.



For questions regarding the operation or installation of this product, visit [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) or call 800.BRADLEY (800.272.3539).

Product warranties and service parts information may also be found under "Products" on our web site at [bradleycorp.com](http://bradleycorp.com).

## Installation

**NOTICE!** Avoid cleaners containing organic solvents, alcohols, and hydrocarbons. Rinse with water after cleaning.

### Supplies Required:

- (3)  $\frac{3}{8}$ " wall fasteners and bolts
- Pipe sealant
- Piping to  $\frac{1}{2}$ " IPS water supply inlet on unit
- Piping to  $1\frac{1}{4}$ " IPS drain outlet
- Sign-mounting hardware

### Step 1: Install inlet drain fitting



The top of the eyewash heads should be 33"–45" (838mm–1143mm) from the floor.

1. Position the inlet drain fitting over the  $1\frac{1}{4}$ " drain outlet pipe from wall.
2. Using the inlet drain fitting as a template, mark the bolt hole locations on the wall OR install three suitable fasteners (supplied by installer) for  $\frac{3}{8}$ " bolts in the wall at the marked hole locations (see Figure 1).
3. Bolt the inlet drain fitting to the wall or wall fasteners using  $\frac{3}{8}$ " bolts (supplied by installer).


### Step 2: Assemble eyewash

1. Assemble eyewash components as shown in Figure 2.
  - Apply pipe sealant (supplied by installer) to all male-threaded pipe joints.
  - Use the rubber grip pad provided or a strap wrench around pipes when tightening to prevent marring the Bradtect® protective, safety yellow coating. Place the grip pad on the pipe, then put the wrench over the grip pad and turn the pipe with the wrench.

### Step 3: Connect water supply


1. Connect the water supply piping (supplied by installer) to the  $\frac{1}{2}$ " IPS inlet on the eyewash.
2. Connect the tailpiece to the  $1\frac{1}{4}$ " IPS drain outlet on the eyewash.
3. Mount the safety sign to the wall using sign-mounting hardware (supplied by installer).
4. Open the water supply lines. Test for leaks and adequate water flow.

Figure 1

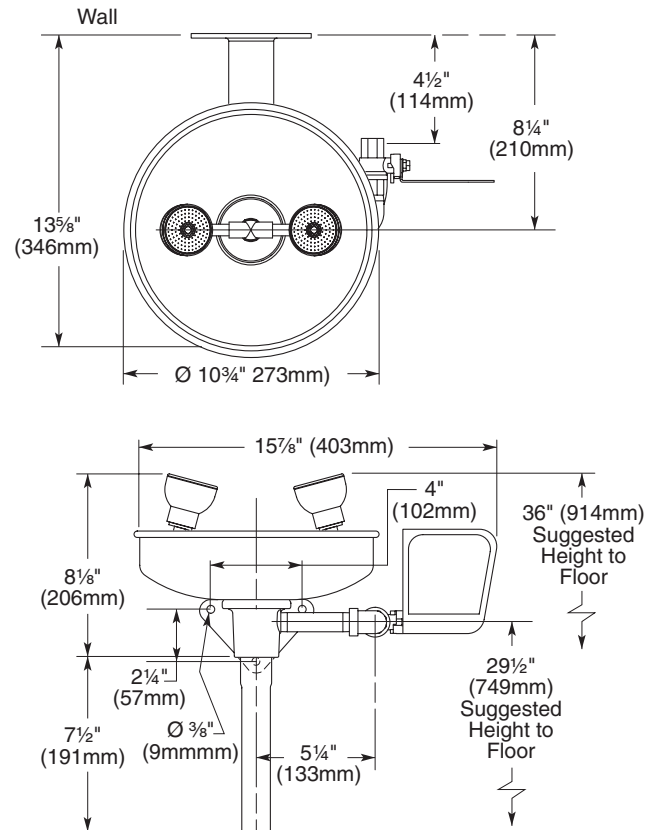

# Assembly of Components and Parts List - S19-220T

Figure 2

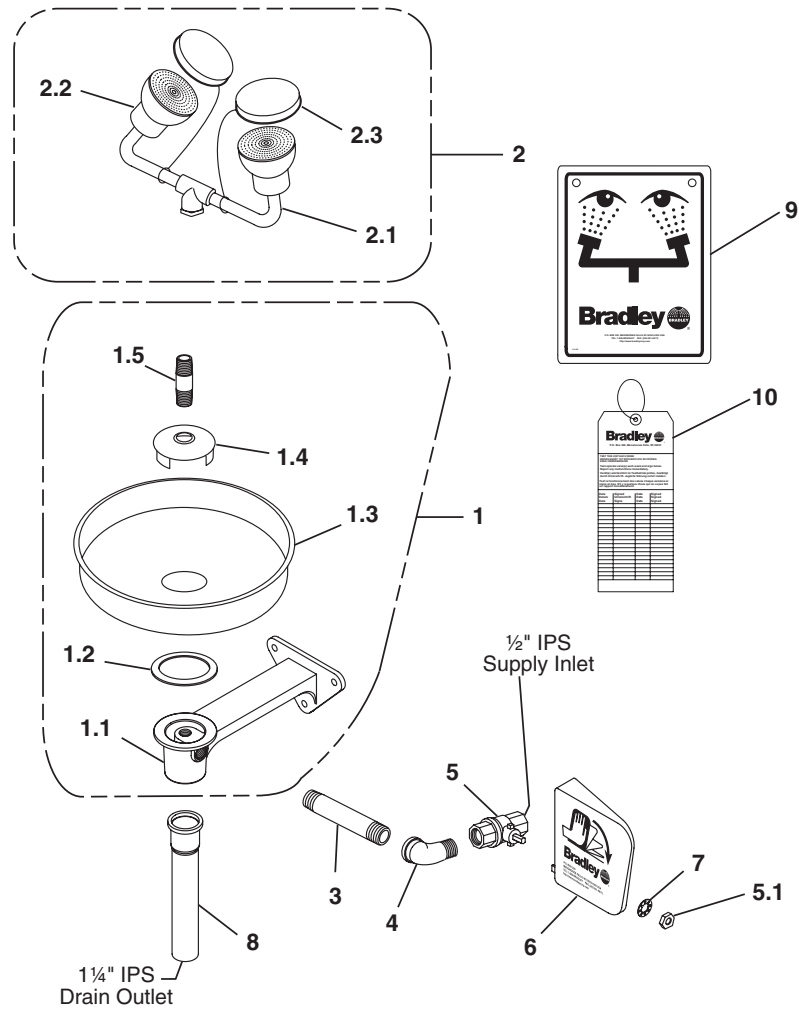


*Items 1.1–1.5 come preassembled as Item 1.  
Items 2.1–2.3 come preassembled as Item 2.*

Item	Part No.	Qty.	Description	Item	Part No.	Qty.	Description
1	S90-096	1	Eyewash Bowl Assembly	3	113-006LQ	1	Pipe 1/2" NPT x 3 1/2"
1.1	111-061	1	Inlet-Drain Fitting	4	169-025	1	Elbow
1.2	124-028	1	Gasket	5	S27-282	1	1/2" Ball Valve with Nut
1.3	187-053	1	Stainless Steel Bowl	5.1	110-215	1	Nut only
1.4	173-009	1	Cup Strainer	6	128-135	1	Handle
1.5	113-1150	1	Supply Stem	7	142-002DA	1	Lockwasher
2	S05-064D	1	EFW Sprayhead Assembly	8	269-167	1	Tailpiece
2.1	S05-091P	1	EFW Yoke Assembly	9	114-051	1	Safety Sign
2.2	S45-2453	1	Service Kit EFW - Black Sprayheads	10	204-421	1	Emergency Tag
2.3	S53-063	2	Dust Cover				

Prepack S45-122 includes Items 5, 5.1, 6, 7  
 Prepack S45-123 includes Items 5.1, 6, 7  
 Prepack S45-1789 includes Items 1.2, 1.4, 1.5


## IMPORTANT!



Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Una vez que termine la instalación, entregue este manual al propietario o al Departamento de Mantenimiento. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los códigos para desagüe y otra códigos y ordenanzas locales.



Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas estén incluidas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza, no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.



Aclarar el conducto del suministro de agua antes y después de la instalación. Verificar que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado. El suministro principal de agua a la unidad debe estar siempre en posición "ON" (abierto). Se deben tomar medidas a fin de evitar el corte no autorizado del suministro.



La norma ANSI Z358.1 exige un suministro ininterrumpido de líquido de limpieza. Los equipos de emergencia con tuberías de Bradley requieren una presión de flujo mínima de 0,21 MPa (30 PSI). El líquido de limpieza debe estar tibio en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de que cumpla con la norma ANSI Z358.1.



Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos deben recibir capacitación sobre la ubicación y operación adecuada de los equipos de emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Para consultas sobre la operación o instalación de este producto, visite [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías del producto se pueden encontrar en "Información del producto" o en nuestro sitio Web, [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).

## Installation

**AVIS ! Éviter les nettoyants qui contiennent des solvants organiques, de l'alcool et de l'hydrocarbure. Rincer avec de l'eau après le nettoyage.**

### Equipements nécessaires :

- 3 attaches murales et boulons de  $\frac{3}{8}$  po
- Scellant pour tuyaux
- Tuyauterie d'entrée de  $\frac{1}{2}$  IPS pour l'approvisionnement en eau de l'unité
- Tuyauterie de sortie de  $1\frac{1}{4}$  IPS
- Quincaillerie pour l'installation de l'enseigne


### Étape 1 : Installer le raccordement d'entrée du drain



*Le dessus des érogateurs de la douche oculaire/ faciale doit être situé à 33–45 po (838mm–1143mm) du sol.*

1. Positionner le raccordement d'entrée du drain sur le tuyau de  $1\frac{1}{4}$  po du drain de sortie du mur.
2. En utilisant le raccordement d'entrée du drain comme gabarit, marquer l'emplacement des trous sur le mur OU installer trois attaches (fournies par l'installateur) pour les boulons  $\frac{3}{8}$  po dans le mur, à l'emplacement des marques de trous (Figure 1).
3. Boulonner au mur le raccordement d'entrée du drain ou utiliser les attaches murales avec des boulons  $\frac{3}{8}$  po (fournis par l'installateur).

Figure 1

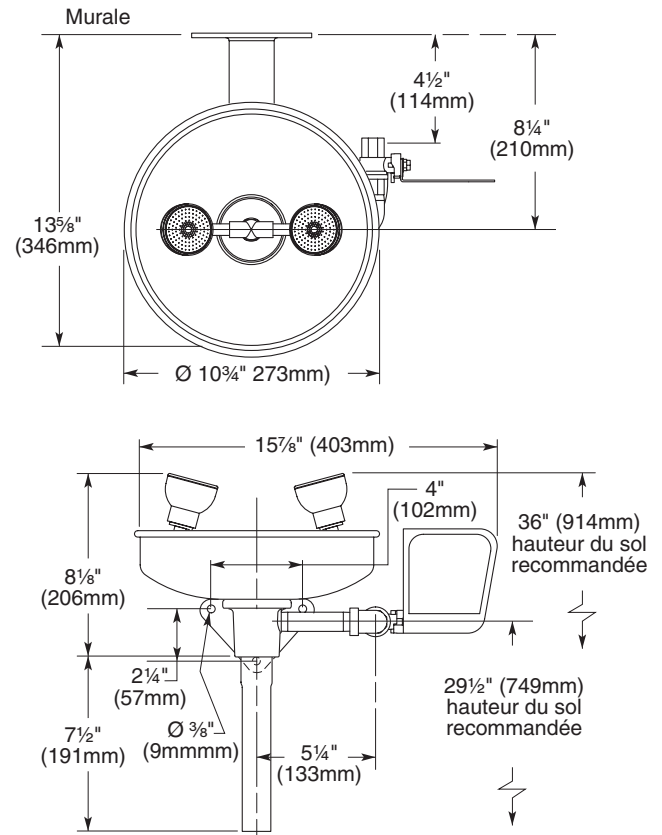

### Étape 2 : Assemblage des composantes de la douche oculaire


1. Assembler les composantes restantes de la douche oculaire tel qu'indiqué à la Figure 2.
  - Appliquer le scellant pour tuyaux (fourni par l'installateur) à tous les joints de tuyaux filetés mâles.
  - Utiliser un isolant en caoutchouc ou une clé à sangle pour ne pas griffer les tuyaux. Placer l'isolant sur le tuyau puis la clé sur l'isolant et faire tourner le tuyau avec la clé.

### Étape 3 : Raccorder l'approvisionnement en eau

1. Raccorder la tuyauterie d'approvisionnement en eau à l'entrée  $\frac{1}{2}$  NPT sur la douche oculaire (tuyauterie fournie par l'installateur).
2. Raccorder le raccord droit de vidange au drain de sortie de  $1\frac{1}{2}$  NPT sur la douche oculaire.
3. Installer l'enseigne de sécurité au mur à l'aide de la quincaillerie d'installation (fournie par l'installateur).
4. Ouvrir les lignes d'approvisionnement en eau. Vérifier s'il y a des fuites et si le débit d'eau est adéquat.

# Assemblage des composantes et liste des pièces - S19-220T

Figure 2

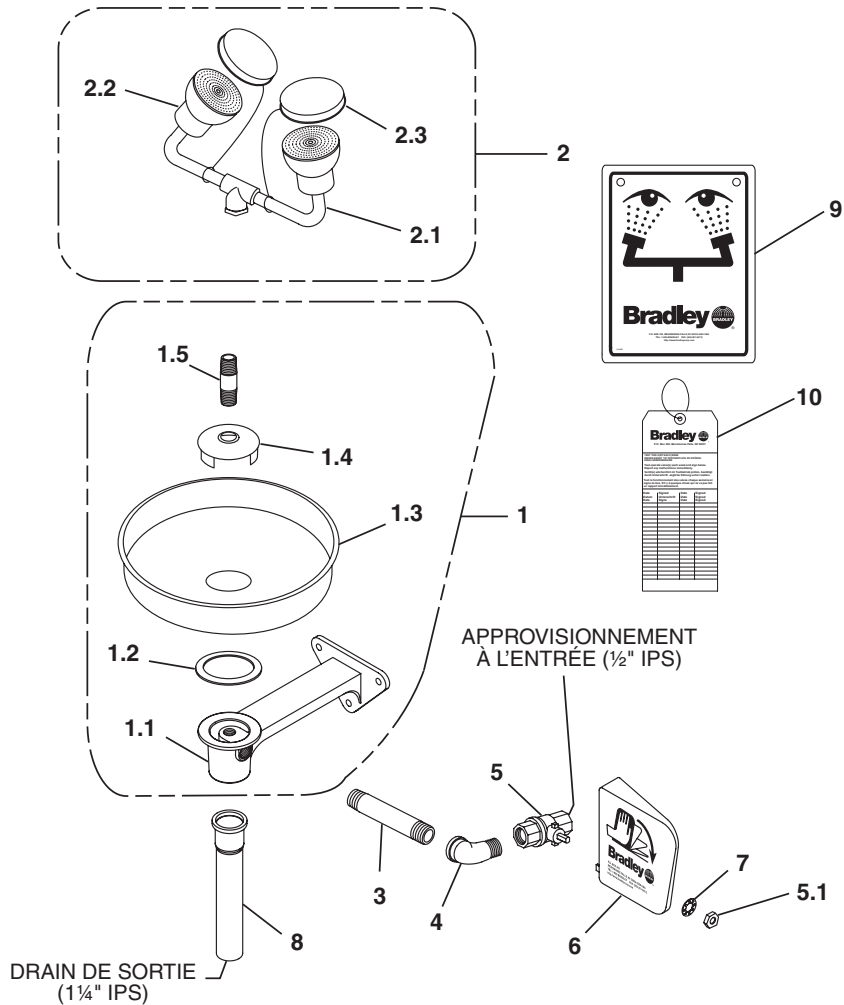


Les éléments 1.1-1.5 arrivent préassemblés comme l'élément 1.  
 Les éléments 2.1-2.3 arrivent préassemblés comme l'élément 2.

Pièce	Réf.	Qté.	Description
1	S90-096	1	Assemblage de récepteur, acier inox
1.1	111-061	1	Raccordement d'entrée du drain
1.2	124-028	1	Joint d'étanchéité
1.3	187-053	1	Récepteur en acier inoxydable
1.4	173-009	1	Filter à tamis
1.5	113-1150	1	Tige d'alimentation
2	S05-064D	1	Assemblage du glyceur "EFW"
2.1	S05-091P	1	Assemblage de cadre "EFW"
2.2	S45-2453	1	Trousse d'entretien EFW - Diffuseurs noirs

Pièce	Réf.	Qté.	Description
2.3	S53-063	2	Bouchon antipoussière
3	113-006LQ	1	Tuyau 1/2" NPT x 9 cm (3 1/2 po)
4	169-025	1	Coude
5	S27-282	1	Robinet 1/2 po (avec écrou)
5.1	110-215	1	Écrou (seulement)
6	128-135	1	Poignée
7	142-002DA	1	Rondelle de sécurité
8	269-167	1	Raccord droit de vidange
9	114-051	1	Enseigne de sécurité
10	204-421	1	Étiquette d'inspection

Paquet S45-122 comprend les éléments 5, 5.1, 6, 7  
 Paquet S45-123 comprend les éléments 5.1, 6, 7  
 Paquet S45-1789 comprend les éléments 1.2, 1.4, 1.5


## ¡IMPORTANTE!



Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Una vez que termine la instalación, entregue este manual al propietario o al Departamento de Mantenimiento. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los códigos para desagüe y otra códigos y ordenanzas locales.




Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas estén incluídas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza, no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.



Aclarar el conducto del suministro de agua antes y después de la instalación. Verificar que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado. El suministro principal de agua a la unidad debe estar siempre en posición "ON" (abierto). Se deben tomar medidas a fin de evitar el corte no autorizado del suministro.



La norma ANSI Z358.1 exige un suministro ininterrumpido de líquido de limpieza. Los equipos de emergencia con tuberías de Bradley requieren una presión de flujo mínima de 0,21 MPa (30 PSI). El líquido de limpieza debe estar tibio en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de que cumpla con la norma ANSI Z358.1.



Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos deben recibir capacitación sobre la ubicación y operación adecuada de los equipos de emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Para consultas sobre la operación o instalación de este producto, visite [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).


Las garantías del producto se pueden encontrar en "Información del producto" o en nuestro sitio Web, [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).





## Armado de los componentes y lista de piezas - S19-220T

Figura 2

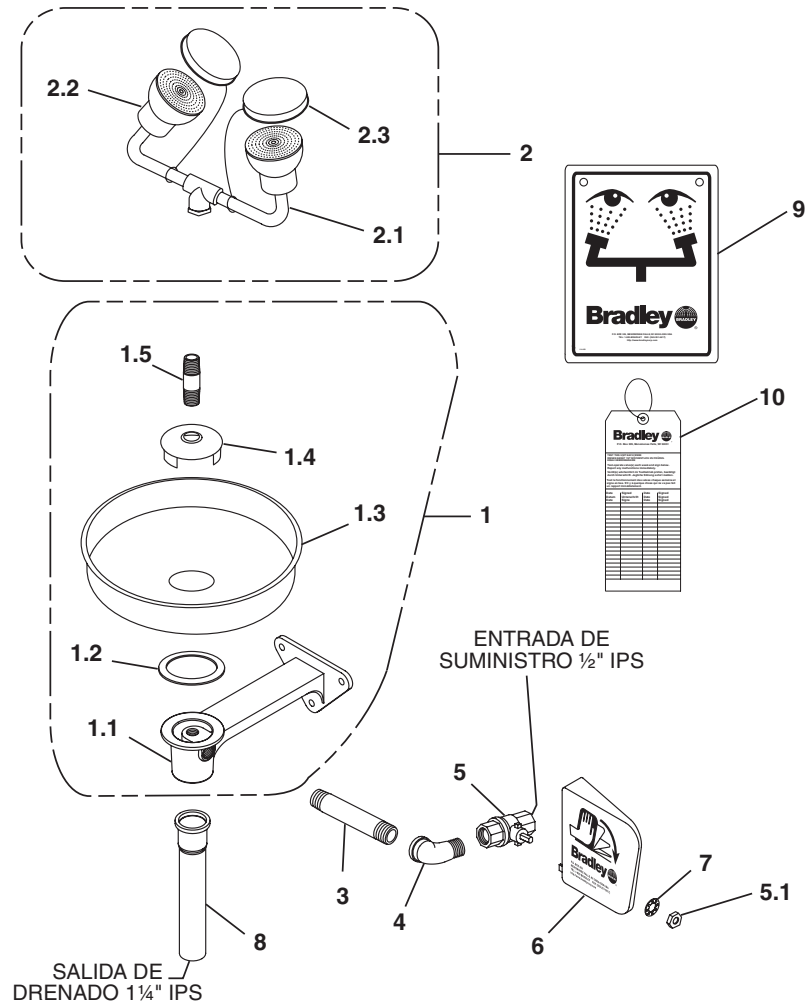

Las piezas 1.1-1.5 vienen preensambladas como Artículo 1.  
Las piezas 2.1-2.3 vienen preensambladas como Artículo 2.

Art.	Pieza N°	Cant	Descripción	Art.	Pieza N°	Cant	Descripción
1	S90-096	1	Conjunto del recipiente, acero inox	2.3	S53-063	2	Tapa guardapolvo
1.1	111-061	1	Acceso de entrada de drenado	3	113-006LQ	1	Tubo de 1/2" NPT x 9 (cm) 3 1/2"
1.2	124-028	1	Empaque	4	169-025	1	Codo
1.3	187-053	1	Recipiente de acero inoxidable	5	S27-282	1	Valvula de bola de 1/2" (con tuerca)
1.4	173-009	1	Filtro de copa	5.1	110-215	1	Tuerca (solamente)
1.5	113-1150	1	Accesorio de suministro	6	128-135	1	Manija
2	S05-064D	1	Conjunto de rociadores "EFW"	7	142-002DA	1	Arandela de seguridad
2.1	S05-091P	1	Conjunto de horquilla "EFW"	8	269-167	1	Pieza inferior
2.2	S45-2453	1	Kit de mantenimiento para lavado de ojos y cara: Boquillas rociadoras negras	9	114-051	1	Aviso de seguridad
				10	204-421	1	Etiqueta de inspeccion

Paquete S45-122 incluye art. 5, 5.1, 6, 7

Paquete S45-123 incluye art. 5.1, 6, 7

Paquete S45-123 incluye art. 1.2, 1.4, 1.5